
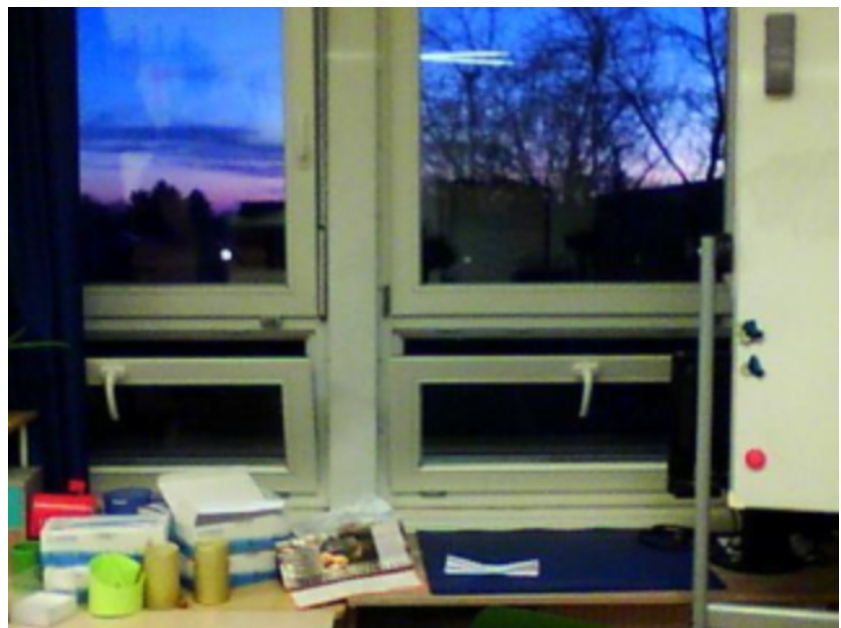


Messungen

Sp1	-4,8 ° C
Sp2	61,8 ° C
Sp3	7,8 ° C

Parameter

Emissionsgrad	0.95
Refl. Temp.	22 ° C

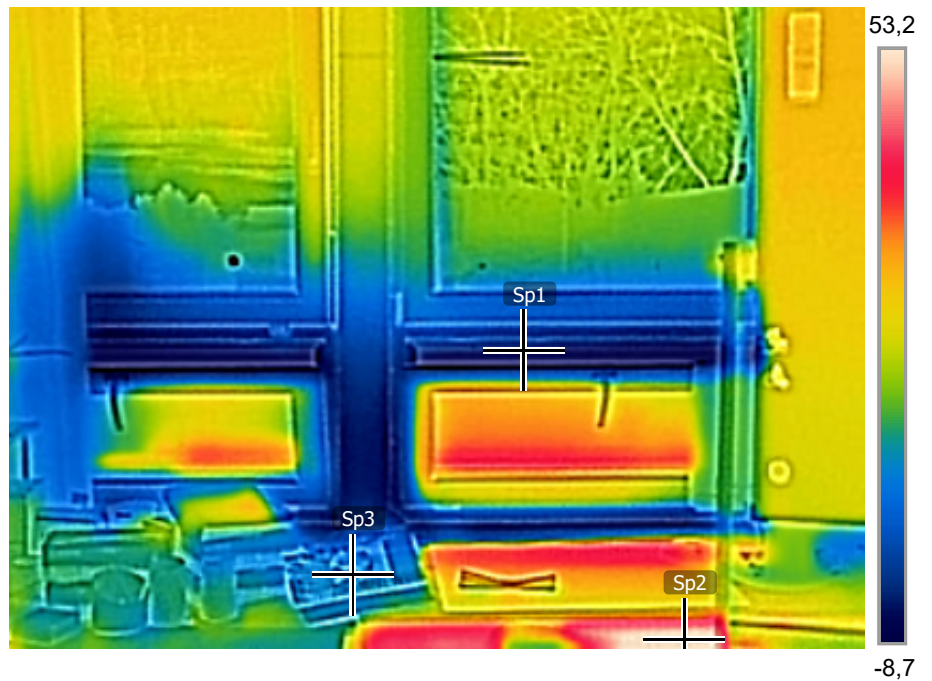

FLIR0436.jpg

FLIR C2

720055520

Vor Unterrichtsbeginn waren zwei kleine Kippfenster und ein großes Kippfenster geöffnet. An der Öffnung der Kippfenster (SP 1) wurden - 4,8 Grad Celsius gemessen, an der unter dem Fensterbrett angebrachten Heizung (Sp 2) 61,8 Grad Celsius und auf dem Fensterbrett (Sp 3) 7,8 Grad Celsius.

Wenn diese Fensteröffnung die ganze Frostnacht über so bestanden hat (wovon auszugehen ist), wurde hier buchstäblich zum Fenster hinaus geheizt.